

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание

должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 45

«09» февраля 2018г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог Б. Проспект. 16а

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах выдавшего предписание:

Кукса Светлана Викторовна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание выдано: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства», Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 22

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установлены отдельные контейнеры без крышек; при эксплуатации помещений учреждения не проводится своевременный ремонт и герметизация швов и стыков плит; имеются затеки потолка, трещины, нарушение целостности штукатурного и покрасочного покрытия стен (лестничные пролеты между 3-м и 4-м этажами учебного корпуса, лестничные пролеты общежития), что препятствует в том числе проведению качественной влажной уборки с применением дез. средств; отсутствуют сведения о проведении камерной дезинфекции мягкого инвентаря; пищеблок - решетки для хранения столовой посуды корродированы и требуют замены, что является нарушением ст. 11, 24, 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.99г., п. 3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; пп. 4.3, 6.1, 15.1, 15.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; пп. 2.12, 3.7, 4.1, 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», пп. 2, 6; 4.15 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; п. 5.9 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», пп. 3.6.1, 3.6.2 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; в исследованной пробе питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в горячем цехе столовой, жесткость общая в 1,7 раза превышает допустимые значения (жесткость общая - 11,9 при норме не более 7,0 - протокол лабораторных испытаний № Т 248-Б от 30.01.2018г.), что не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- в представленном примерном меню масса порций не соответствует рекомендуемой (сосиска отварная - 60гр. при минимальной рекомендуемой для учащихся с 11 лет и старше - 100-120гр., омлет натуральный - 110гр. при минимальной рекомендуемой для учащихся с 11 лет и старше - 200-250гр., сырники из творога, запеченные с повидлом - 130гр. при минимальной рекомендуемой для учащихся с 11 лет и старше - 200-250гр.); примерное меню не согласовано; допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в последующие два дня (в понедельник и среду второй недели в рацион питания включена «котлета рубленая из цыпленка-бройлера», в четверг и субботу второй недели в рацион включен «винегрет овощной»); технологические карты и «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» ведутся не по установленной форме - не указывается час поступления и фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, что является нарушением ст. 11, 17 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.99г.; пп. 6.5, 6.11, 6.9, 6.13, 8.22, 9.4, 14.5, 14.11, приложения 3, 11 СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. провести ремонт и герметизацию швов и стыков плит, восстановить внутреннюю отделку помещений (стены, потолки лестничных пролетов между 3-м и 4-м этажами учебного корпуса, лестничных пролетов общежития) в соответствии с п.3.6.1 СП 3.5.1378-03, п. 3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03
2. мягкий инвентарь общежития подвергать камерной дезинфекции - п.5.9 СП 2.1.2.2844-11
3. не допускать в рационе питания повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и последующие два- три дня , п.6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08
4. технологические карты оформить в соответствии с п.6.11, 8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08
5. для контроля за качеством поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья проводить бракераж в соответствии с п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08
6. срок 27.08.2018г.
7. для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установить раздельные контейнеры с крышками в соответствии с п.2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. провести замену решеток для хранения столовой посуды в соответствии с п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.
9. Разработать и согласовать примерное меню в соответствии с требованиями п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
10. соблюдать массу порций в соответствии с требованиями приложения 3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
11. Принять меры по обеспечению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до срок 10.09.2018г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.


Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Кукса Светлана Викторовна,
специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по РО
в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах
(ФИО, должность)

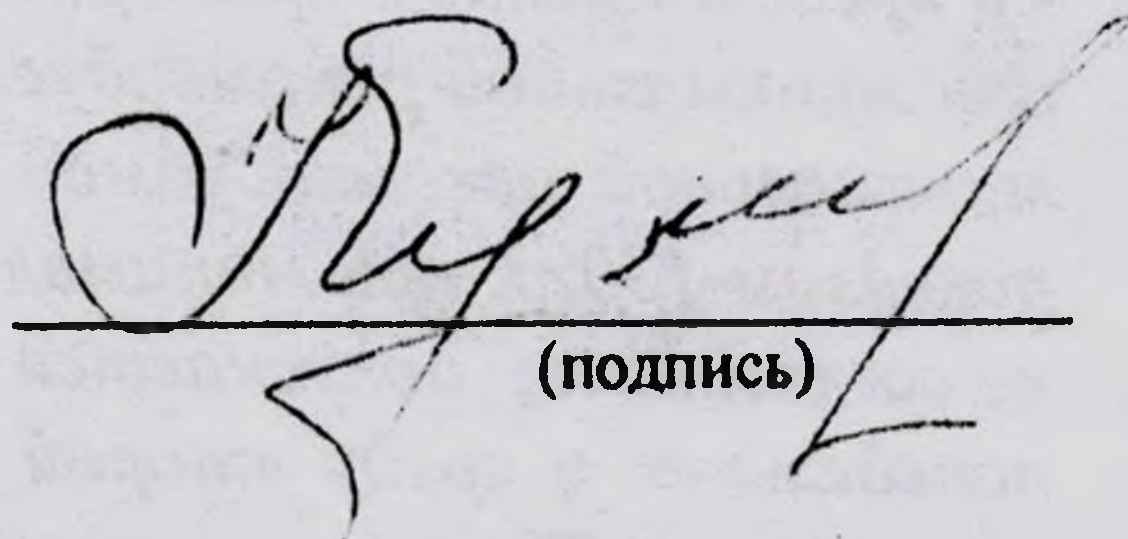


(подпись)

Предписание получил: « 09 » февраля 2018 г.

Директор ГБПОУ РО «ТТС и ЖКХ»

(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель))

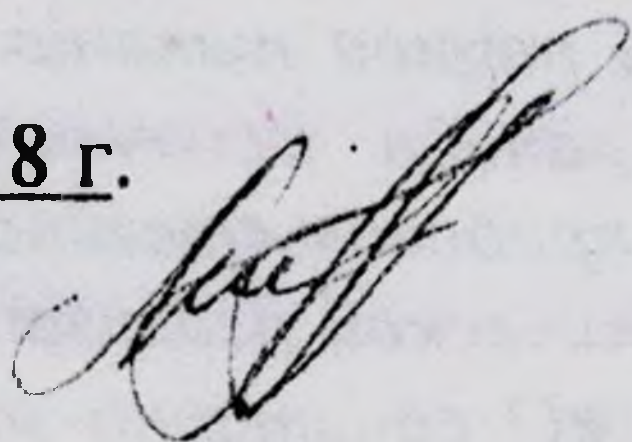

Михалева Амина Исмаиловна

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« » 20 г. по адресу: _____